



BIO'S

BIOTECHNOLOGY AND SPECIALITIES.

PISCINAS

www.bioes.es



CLONA® PH MAX

Regulador de pH

Incrementador de pH líquido para subir el pH del agua de la piscina.
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN: Añadir al depósito de la bomba dosificadora y dejar funcionar permanentemente para mantener el pH en sus valores ideales de 7,2 a 7,6.

DOSIS MANUAL: Para aumentar una décima de unidad en pH, añadir 500 cc (0,5 L) por cada 50 m³ de agua. Si se aplica directamente sobre el agua de la piscina, hágalo con la depuradora en marcha, vertiéndolo lentamente y repartiéndolo con sumo cuidado, evitando el contacto con las personas y los componentes de la instalación.

CLONA® PH MINUS

Regulador de pH CLORACIÓN SALINA

Reductor de pH líquido para bajar el pH del agua de la piscina.

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN: Añadir al depósito de la bomba dosificadora y dejar funcionar permanentemente para mantener el pH en sus valores ideales, desde 7,2 a 7,6.

DOSIFICACIÓN MANUAL: Añadir de 675 ml a 2 l por cada 50 m³ de volumen de agua según la demanda de acidez que tenga. Con la depuradora en marcha verter con cuidado las dosis prescritas en un cubo de agua y repartirlo por todo el perímetro de la piscina, cuidando de no manchar los bordes.



CLONA® REDUCTOR PH EXTRA

Regulador de pH concentrado

NO APTO PARA CLORACIÓN SALINA

Reductor de pH líquido para bajar el pH del agua de la piscina.

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN: Añadir al depósito de la bomba dosificadora y dejar funcionar permanentemente para mantener el pH en sus valores ideales de 7,2 a 7,6.

DOSIS MANUAL: Para aumentar una décima de unidad en pH, añadir 250 cc por cada 50 m³ de agua. Si se echa directamente al agua de la piscina, con la depuradora en marcha, deberá repartirlo con sumo cuidado, evitando el contacto con las personas y la instalación.



BIO'S

Piscinas

CLONA®

HIPOCLORITO 150

Desinfectante

Desinfectante clorado con propiedades bactericidas, oxidantes y eliminador de materia orgánica del agua.

DOSIS: añadir el producto en la bomba dosificadora en una proporción aproximada de 2 -3 L por cada 100 m³. Comprobar diariamente que el nivel de cloro libre total esté entre los valores de 0,6 y 1,5 ppm.



CLONA®

PERÓXIDO 12

Desinfectante

Elimina las manchas en las piscinas de fibra y liner. Elimina todo tipo de bacterias y microorganismos. Reduce los niveles de cloraminas. No altera el pH y tampoco aumenta el nivel de cloro.

- **DOSIS:** Recuperación del agua: 3 litros cada 10 m³ de agua. .
- Mantenimiento del agua: 3 litros cada semana cada 30-40 m³ de agua.



CLONA®

FLOCULANTE

Limpieza

Elimina la turbidez del agua al precipitar la materia en suspensión al fondo de la piscina. No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas. Eficaz en piscinas con pH entre 6 y 9.

DOSIS:

Choque: 2 litros por cada 100 m³ de agua.
Mantenimiento: 0,4 litros por cada m³ a la semana.






Pl Los Vientos.
30565Murcia, SPAIN



+34 968 79 97 70



info@bioes.es

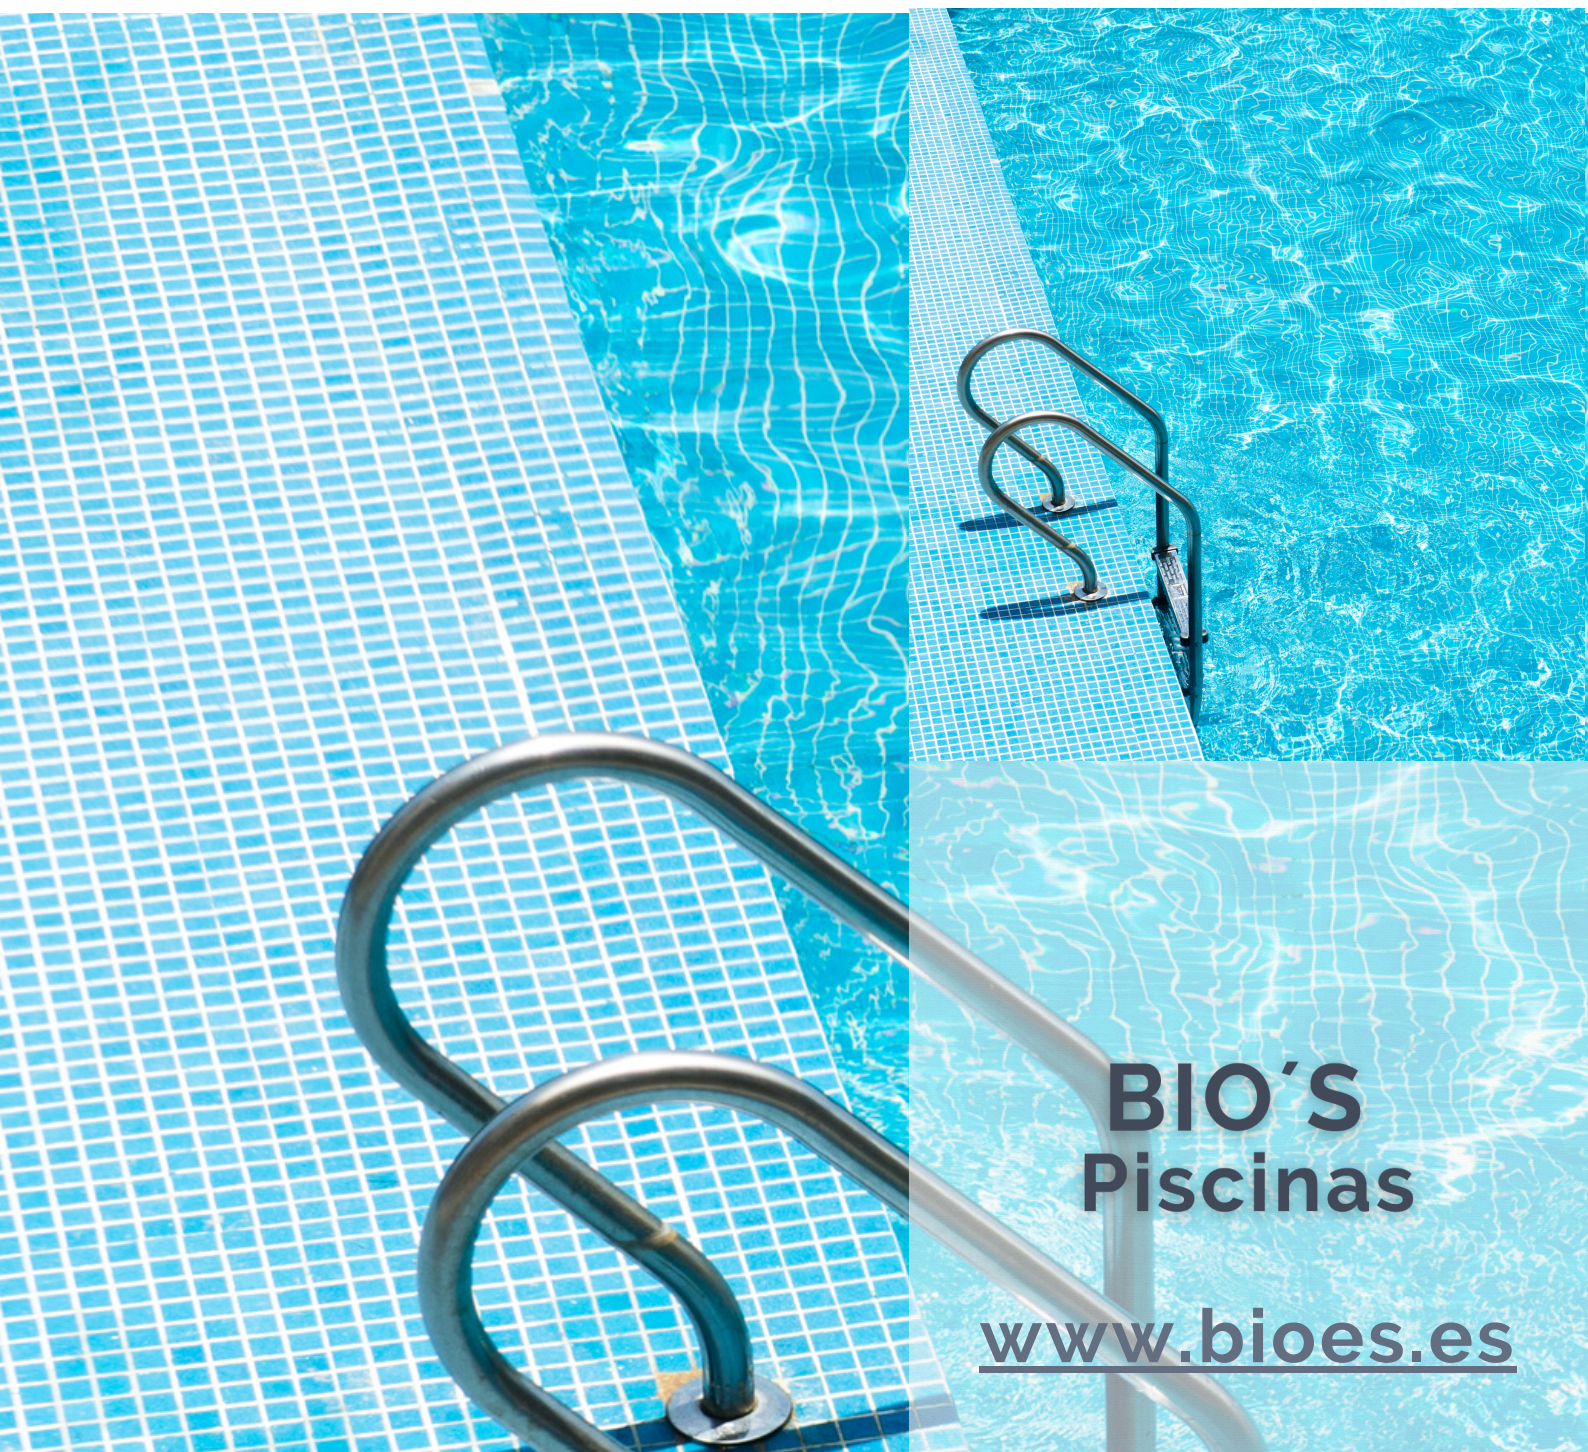

BIO'S
Piscinas

www.bioes.es